

Stand preallestiti

Linee guida per la creazione dei file

DEADLINE GRAFICHE: 10 APRILE 2026

**11-13
MAGGIO
2026**

siderweb
FORUM
2026



**Milano
Italia**

co-organized by



**ASSOCIAZIONE
ITALIANA DI
METALLURGIA**

siderweb
LA COMMUNITY DELL'ACCIAIO

Questo documento specifica gli standard del file esecutivo applicabili a ogni tipologia di stand.

Le pagine successive includono esempi degli allestimenti A, B e C con le misure delle grafiche (sfondo/desk).

TIPOLOGIA DEI FILE

- PDF (qualità tipografica - standard PDF/X-IA:2001) CON RIFILI
- Non sono accettati file in PDF Multipagina, ma PDF singoli
- TIF (COMPRESSIONE IMMAGINE NESSUNA/ORDINE PIXEL INTERLACCIATO) IN CMYK
- EPS / AI file di Adobe Illustrator con testi convertiti in tracciato solo ed esclusivamente per la realizzazione di scritte/ loghi in prespaziato o stampa sagomata.
- Non sono accettati file in CORELDRAW, QUARKXPRESS, ADOBE IN DESIGN: in tal caso esportare il file selezionando tutto il file, scegliere l'opzione converti in curve e quindi esportare in PDF.

FORMATO

saranno accettati solo:

- File inferiori a 500 cm impostati in dimensione reale (1:1) e salvati da un minimo di 100 dpi ad un massimo di 150 dpi
 - con un'abbondanza stampata di 1 cm per lato per pannelli in forex/drex
 - con un'abbondanza stampata di 5cm per lato per teli grafici/ tessuti
 - senza abbondanza/ senza rifili per teli grafici confezionati con gommino se lo stand è realizzato in Aluvision.
- File superiori a 500cm impostati in dimensione scala 1:10 e salvati da un minimo di 720dpi ad un massimo di 1000dpi
 - con un'abbondanza stampata di 1 cm per lato per pannelli in forex/drex
 - con un'abbondanza stampata di 5cm per lato per teli grafici/ tessuti
 - senza abbondanza/ senza rifili per teli grafici confezionati con gommino se lo stand è realizzato in Aluvision (nominare il file con il nome della parete e la misura della parete es. Parete A 493,8 cm x h 297,6 cm)
- Tutti i file dovranno tenere conto che rispetto al formato reale la luce grafica sarà inferiore di 20 cm a dx e 20 cm a sx (es. 300x100cm formato reale 260x90cm luce grafica). Significa che tutti i loghi e le scritte dovranno essere posizionate all'interno della luce grafica e lontano dalla prossimità dei bordi, si consiglia di mantenere un'area di sicurezza, per i testi, di almeno 5 cm sul perimetro, mentre tutte le immagini e i colori di fondo devono avere il formato reale.
- Se il documento presente elaborati molto complessi è consigliabile la rasterizzazione (conversione in immagine)
- Il file deve avere una dimensione massima pari a 800 MB.

FONT

Tutti i testi devono essere convertiti in tracciati/curve, per evitare problemi in stampa.

SEPARAZIONE COLORE

- Per una corretta stampa le sfumature, le trasparenze e le ombre vettoriali presenti nei file dovranno essere generate come immagine e inserite nell'impaginato. Le sovrastampe vanno tolte dall'apposito menù per evitare che in fase di elaborazione del file possano saltare elementi all'interno dell'impaginato.
- Tutte le immagini, devono essere convertiti in quadricromia (CMYK).
- I pontoni, DEVONO ESSERE INDICATI NEL NOME DEL FILE (COLORI SOLID COATED PANTONE C).
- PER AVERE UN COLORE NERO PIENO SIETE PREGATI DI UTILIZZARE LA SEGUENTE QUADRICROMIA: CMYK 50/50/50/100
- I COLORI ORO E ARGENTO METALLICO NON POSSONO ESSERE STAMPATI.

PROFILO COLORE


CMYK - Profilo EUROPEISOCOATEDFOGRA39.

TRASFERIMENTO DI FILE

Mediante WeTransfer, spedire link al seguenti indirizzo: commerciale@siderweb.com


NOTE

Eventuali contestazioni riguardo i colori, non verranno prese in considerazione se al momento dell'invio degli esecutivi non verranno forniti riferimenti Pantone® o prove colore e se non verranno rispettati i parametri sopra indicati. Nel caso in cui il file inviato non rispettasse le richieste precedentemente descritte per TIPOLOGIA FILE, FORMATO, FONT e PROFILO COLORE non verranno presi in considerazione e sarà richiesto il nuovo invio.

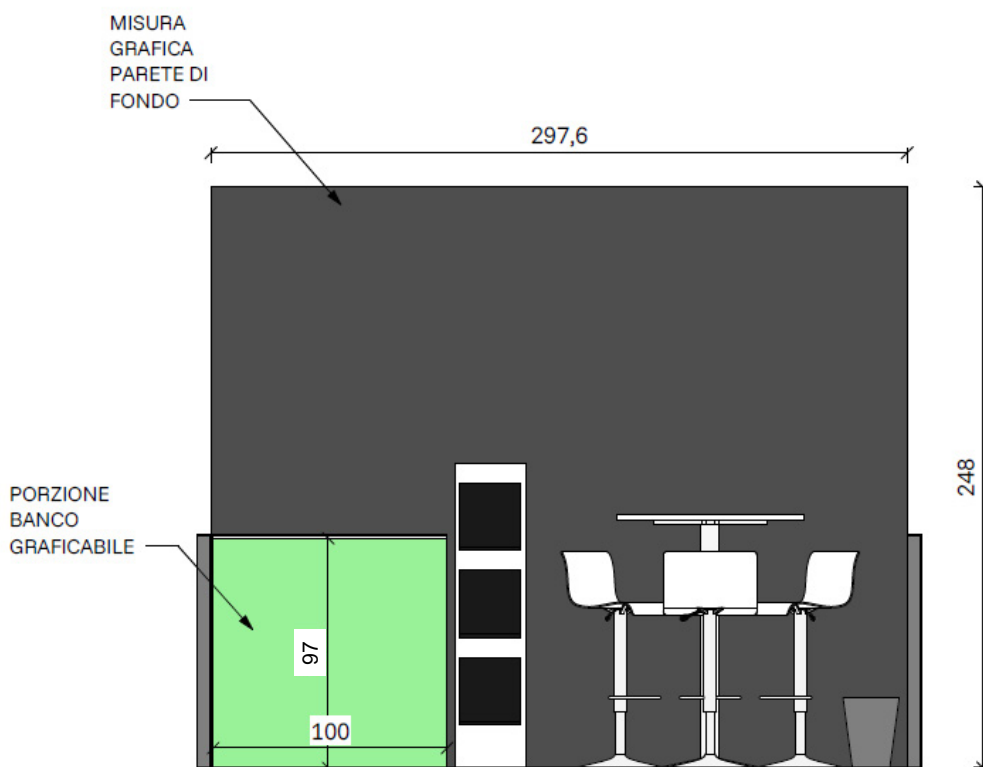STAND PREALLESTITO DI 7,5 MQ**TIPO A (scarica il [template](#))**

STAND PREALLESTITO DI 7,5 MQ

TIPO B (scarica il [template](#))

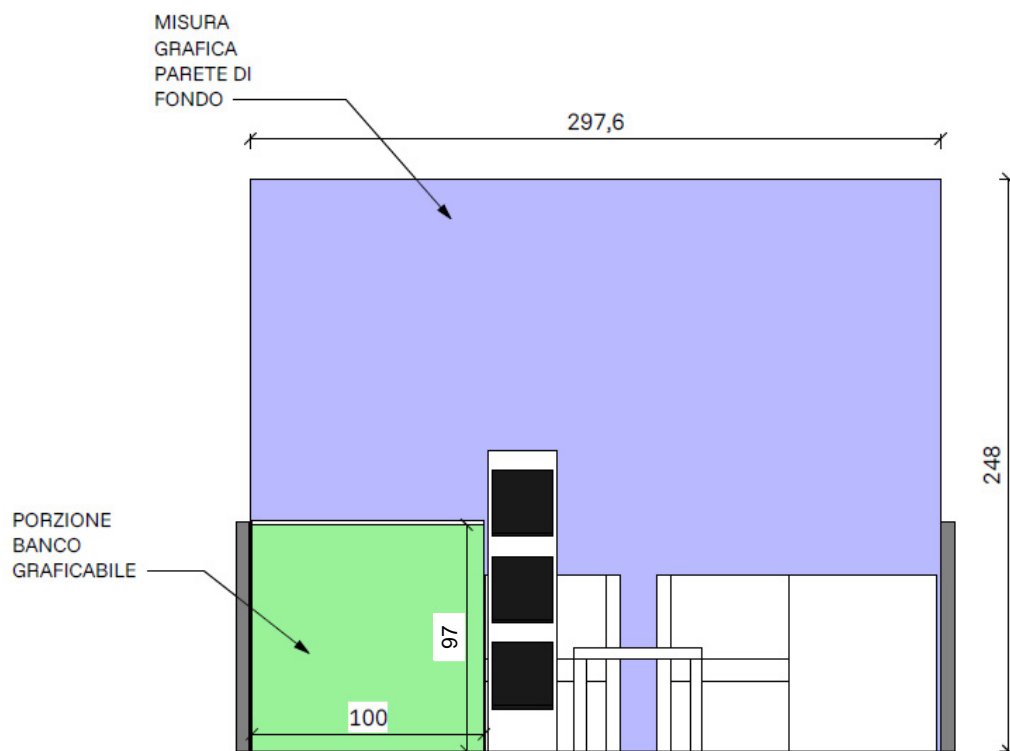

STAND PREALLESTITO DI 15 MQ

TIPO C (scarica il [template](#))

